


単品スライドの運用手順（増額の場合）



○出来形部分確認時の取り扱い（出来形部分確認検査）

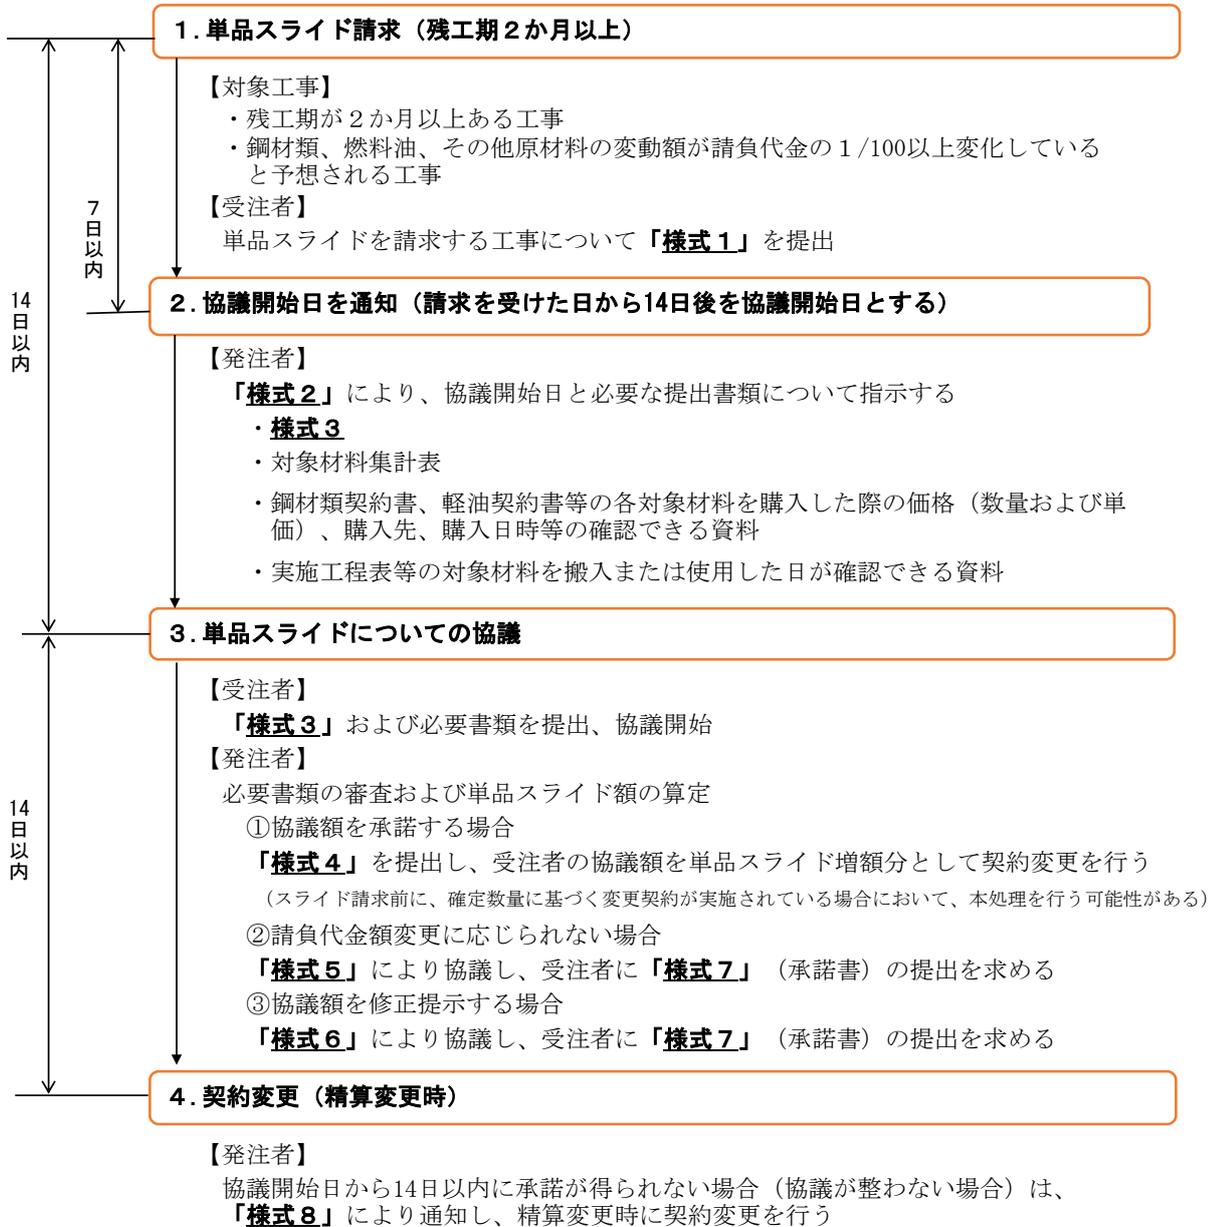